

Настройка входа в личный кабинет ЕГАИС

Поддержка Internet Explorer [прекращена](#). Корпорация Майкрософт рекомендует браузер Microsoft Edge. Если для используемого сайта требуется Internet Explorer, вы можете разрешить сайтам перезагружаться в режиме Internet Explorer в настройках Microsoft Edge.

Перейдите в настройки браузера Microsoft Edge, выберите раздел **Браузер по умолчанию** и в строке **Разрешить сайтам перезагружаться в режиме Internet Explorer (Режим IE)** укажите значение **Разрешить**:

Обеспечение совместимости с Internet Explorer

Разрешить сайтам перезагружаться в режиме Internet Explorer (Режим IE) ?

Разрешить ▾

При просмотре веб-страниц в Microsoft Edge, если сайту требуется Internet Explorer для обеспечения совместимости, вы можете выполнить перезагрузку в режиме Internet Explorer

Страницы в режиме Internet Explorer

Добавить


Эти страницы будут открываться в режиме Internet Explorer в течение 30 дней с даты добавления страницы. В список страниц в режиме Internet Explorer еще не добавлены страницы.

Параметры браузера

↗

Ниже вы можете добавить страницы, которые будут открываться в режиме IE.

Также для перезагрузки страницы в режиме IE можно нажать на открытую вкладку правой кнопкой мыши и выбрать **Перезагрузка вкладки в режиме Internet Explorer**:

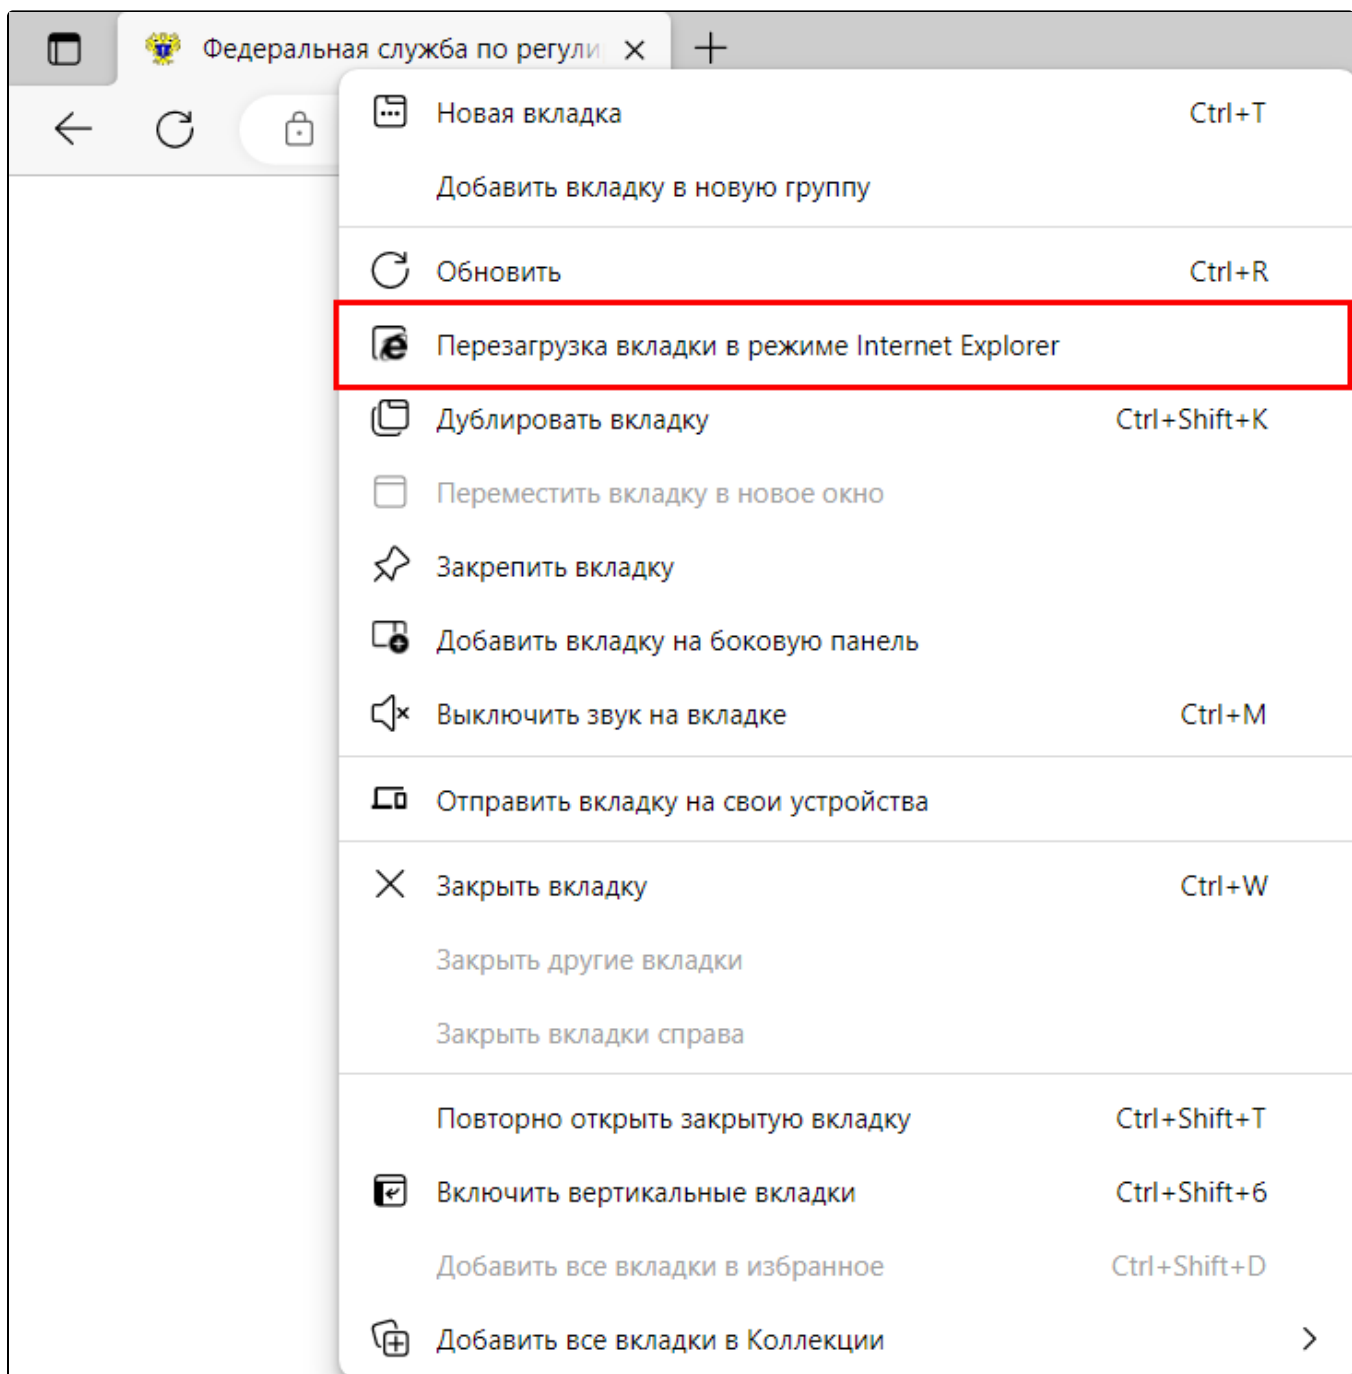

Для входа в личный кабинет ЕГАИС откройте в браузере Internet Explorer официальный сайт ЕГАИС и нажмите кнопку **Войти в личный кабинет**.



Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка

Единая государственная автоматизированная информационная система - информационный портал

[Вход в личный кабинет](#)

Единая государственная автоматизированная
информационная система учета объема производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции функционирует в
штатном режиме

Далее нажмите на кнопку **Ознакомиться с условиями и проверить их выполнение:**



Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка РФ
Единая государственная автоматизированная информационная система

[Войти в личный кабинет](#)

НОВОСТИ

ДОКУМЕНТЫ

ПРОЕКТЫ НПА

МОНИТОРИНГ

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

КОНТАКТЫ


Личный кабинет для пользователей системы ЕГАИС

[Ознакомиться с условиями и проверить их выполнение](#)

Если Вы впервые воспользовались сервисом "Личный кабинет для пользователей системы ЕГАИС", просьба внимательно ознакомиться с инструкциями. Возникающие вопросы можно задать по адресам, указанным в разделе [«Контакты»](#)

В случае возникновения технических проблем входа в Личный кабинет или отсутствия необходимого для входа программного обеспечения, организация может направить в Росалкогольрегулирование официальное обращение с приложением аппаратного крипто-ключа.

На открывшейся странице нажмите кнопку **Начать проверку:**



Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка РФ

Единая государственная автоматизированная информационная система

[Войти в личный кабинет](#)

НОВОСТИ

ДОКУМЕНТЫ

ПРОЕКТЫ НПА

МОНИТОРИНГ

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

КОНТАКТЫ

Проверка выполнения условий доступа к личному кабинету

Условия:

Операционная система - Microsoft Windows XP или выше.

Установлен и корректно работает программный компонент для работы с электронной подписью с использованием Web-браузера (Фсрар-Крипто).

Проверено наличие аппаратного ключа.

Проверка наличия электронной подписи и успешности ее использования.

[Начать проверку](#)

Операционная система - Microsoft Windows XP или выше

Браузер Internet Explorer 9.0 или выше

Установлен и корректно работает программный компонент для работы с электронной подписью с использованием Web-браузера Internet Explorer (Фсрар-Крипто 3).

Убедитесь, что на вашем компьютере вставлен аппаратный ключ.

[Назад](#)

Начнется проверка выполнения условий доступа к личному кабинету, после проверки настроек нажмите кнопку **Перейти в личный кабинет**:

[Начать проверку](#)

Операционная система - Microsoft Windows XP или выше

Браузер Internet Explorer 9.0 или выше

Установлен и корректно работает программный компонент для работы с электронной подписью с использованием Web-браузера Internet Explorer (Фсрар-Крипто 3).

Убедитесь, что на вашем компьютере вставлен аппаратный ключ.


[Назад](#)

[Перейти в Личный кабинет](#)

Если все условия соблюдены и аппаратный ключ вставлен, но на третьем шаге проверки возникает ошибка, необходимо [переустановить Фсрар-Крипто 3](#).

Если вы используете Рутокен ЭЦП 2.0, все условия соблюдены и аппаратный ключ вставлен, но на четвертом шаге проверки возникает ошибка, воспользуйтесь [инструкцией](#).

Откроется окно ввода ПИН кода пользователя аппаратного ключа, введите пароль и нажмите кнопку **Показать сертификаты**:



Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка РФ

Единая государственная автоматизированная информационная система

[Войти в личный кабинет](#)

НОВОСТИ

ДОКУМЕНТЫ

ПРОЕКТЫ НПА

МОНИТОРИНГ

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

КОНТАКТЫ

Вставьте в компьютер аппаратный криптоключ с сертификатом усиленной квалифицированной электронной подписи (ГОСТ) ,
выданным любым [аккредитованным Минкомсвязи РФ удостоверяющим центром](#) и введите PIN-код.

Введите ПИН код аппаратного ключа (ГОСТ) **1**

(PIN-код выдается Удостоверяющим центром при выдаче электронной подписи.)

[Показать сертификаты](#) **2**

ПИН-код по умолчанию для:



JaCarta / PKI / ГОСТ / S - 0987654321.

Рутокен ЭЦП 2.0 - 12345678

Вход в личный кабинет осуществляется по клику на сертификат:

